


消火設備用自動調整弁（一次圧力調整弁）
認定番号：VA-048号

INSIDE OF VALVE BODY IS COATED WITH EPOXY PAINTS. (JWWA K 135)
ホントイ内面接液部は、水道用液状エポキシ樹脂塗料（JWWA K 135）塗布。

※PARTS No.21 PILOT VALVE DRAWINGS ARE DESCRIBED WITH 90°ROTATED TO SHOW THE INSIDE.
部品No.21 のパイロット弁は、90度回転して図示してあります。

PLANE FIG. 24

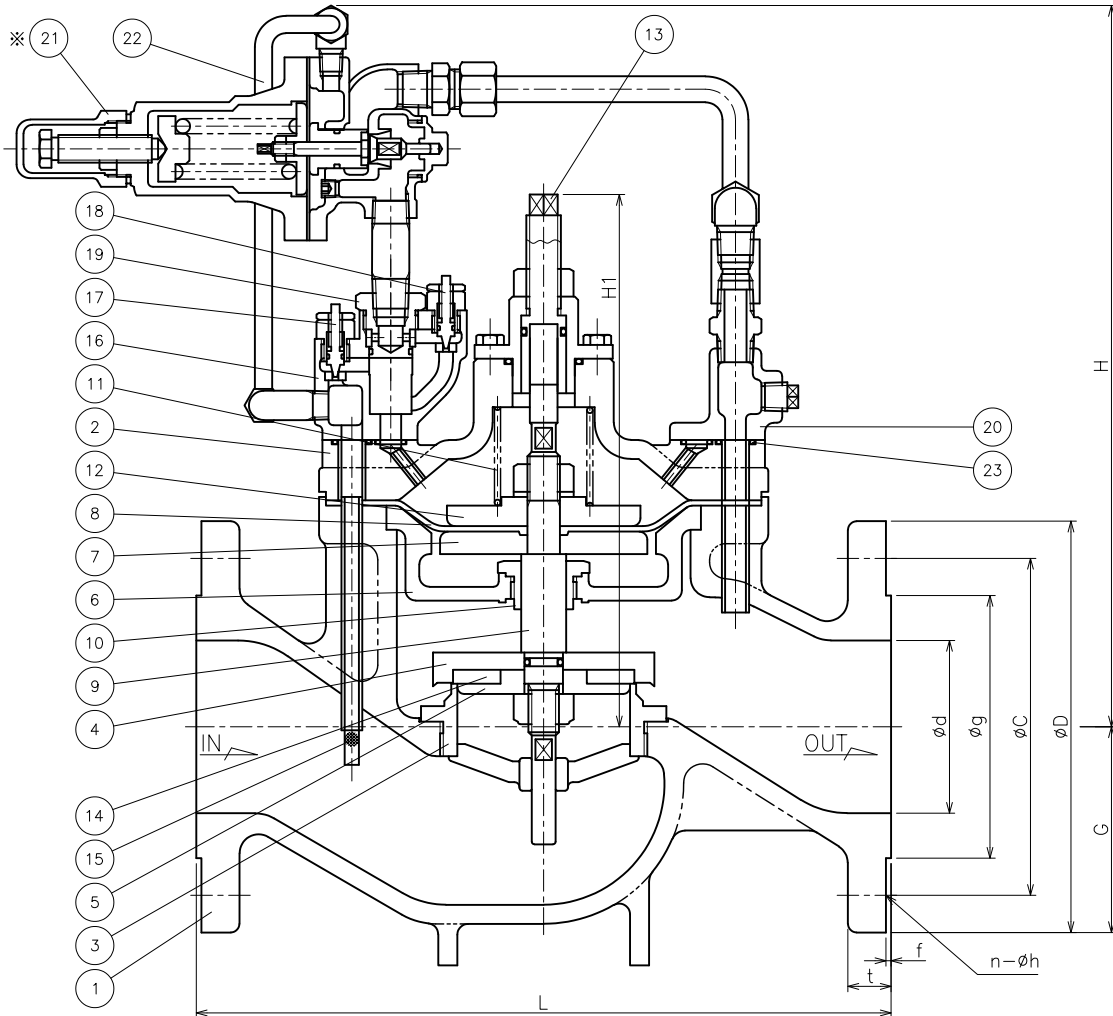

No.	部 品 名	JIS 規格番号	材 質
1	ホントイ	JIS G 5501	FC 200
2	ウエフタ	"	"
3	ベンザ	JIS H 5120	CAC 406
4	ベントイ	JIS G 4303	SUS 304
5	ディスクオサエ	JIS H 5121	CAC 406C
6	ダイヤフラムウケ	JIS G 5502	FCD 450
7	ダイヤフラムオサエ	JIS H 5120	CAC 406
8	ダイヤフラム		NBR
9	ステム	JIS G 4303	SUS 304
10	ステムガイド	JIS H 3250	C 3604 B
11	ベンパネ	JIS G 4314	SUS304-WPB
12	パネウケ	JIS H 5120	CAC 406
13	リフトセイゲンネジ	JIS H 3250	C 3604 B
14	ディスク		NBR
15	ストレーナ & ケンシュツカン	JIS G 4308 & JIS H 3300	SUS 304 & C 1020 T
16	ニードルホントイ	JIS H 5120	CAC 406
17	ニードル A	JIS G 4303	SUS 304
18	ニードル B	"	"
19	ニードルプッシュ	JIS H 3250	C 3604 B
20	フランジ	JIS H 5120	CAC 406
21	パイロットベン	"	"
22	リングジョイント & パイプ	JIS H 3250 & JIS H 3300	C 3604 B & C 1020 T
23	O リング		NBR
24	ネームプレート	JIS H 3100	C 2720 P

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	G	H	H1	D	C	g	d	t	f	n	h	MASS(kg)
65	JIS 10K	340	100	375	261	175	140	116	65	22	2	4	19	43.5
	JIS 16K	340	100	375	261	175	140	116	65	22	2	8	19	
80	JIS 10K	350	110	375	261	185	150	126	80	22	2	8	19	53.5
	JIS 16K	354	110	375	261	200	160	132	80	24	2	8	23	
100	JIS 10K	400	130	401	300	210	175	151	100	24	2	8	19	76.5
	JIS 16K	404	130	401	300	225	185	160	100	26	2	8	23	
125	JIS 10K	440	140	432	371	250	210	182	125	24	2	8	23	90
	JIS 16K	444	140	432	371	270	225	195	125	26	2	8	25	
150	JIS 10K	500	165	465	416	280	240	212	150	26	2	8	23	125
	JIS 16K	504	165	465	416	305	260	230	150	28	2	12	25	

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
SET PRESS. (設定圧力)	MPa
BACK PRESS. (背圧)	MPa
TEMP. (温度)	℃

CODE 製品記号	FLANGE CODE	ADJUSTING RANGE MPa
WVM02T-B	JIS 10K	0.30 ~ 1.0
WVM02T-B	JIS 16K	0.30 ~ 1.6

DRAWING 図		E. Sato
CHECK 検		E. Hosokawa
DATE 日	付	2024- 8-21
NOTE		消防認定品

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	
DWG.No.	
WVM02T-01B-P	株式会社